


Aosens®奥盛 PDU 电源分配单元

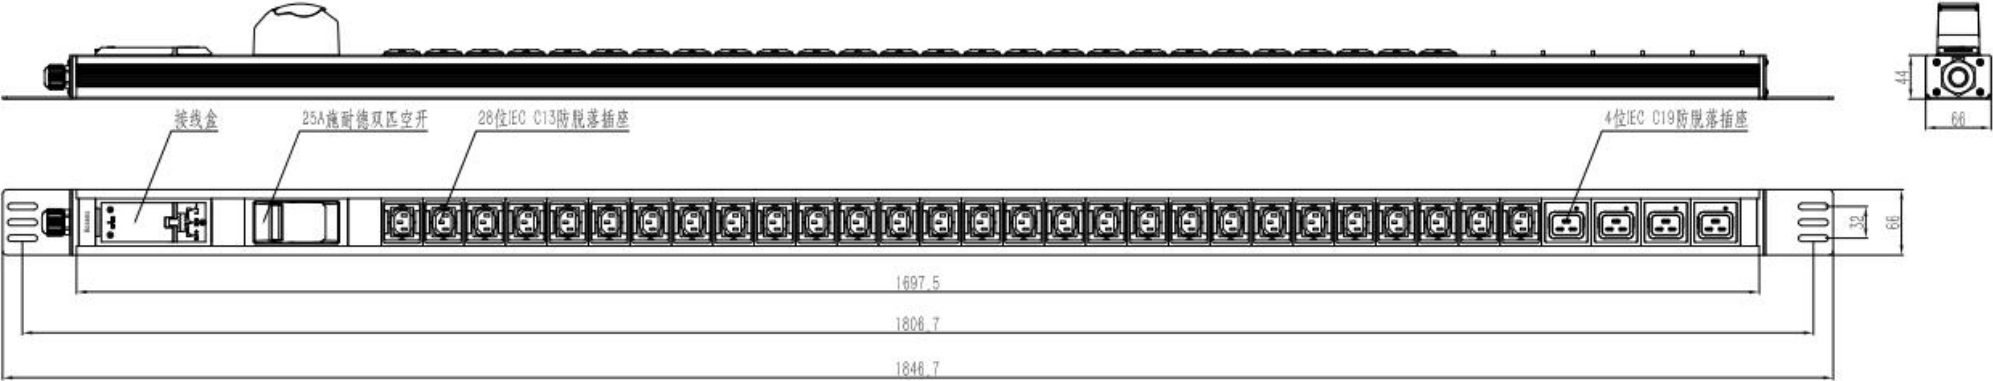

技术要求

- 1. 前面板从左至右侧排列方式为输入、控制模块、输出模块。
- 2. 输入：25A接线盒。
- 3. 控制模块：25A施耐德双匹直流空开
- 3. 输出模块：选用28位IEC C13插座+4位IEC C19插座组成, 具体排列请参看上图所示。
- 4. 内部结构采用主干分支连接形式，主线6.0平方分线1.5平方。
- 5. 安装固定采用两侧耳朵。

|                |                      |                             |                   |                 |                |              |
|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 版 本<br>VERSION | 日 期<br>DATE          | 制 图<br>DRAWING BY           | 未注公差<br>TOLERANCE | 审 核<br>CHECKING | 校 对<br>CHECKER | 批准<br>APPVAL |
| V1.0           | 2018-10-12           | 黄                           |                   | 杨               |                |              |
| 客户型号<br>MODEL  | AS-1.5UB-V28D4YO/G25 | 不得测量图纸尺寸<br>NO SCALE DEGING |                   | 北京奥盛创新科技有限公司    |                |              |