


Aosens®奥盛 PDU 电源分配单元

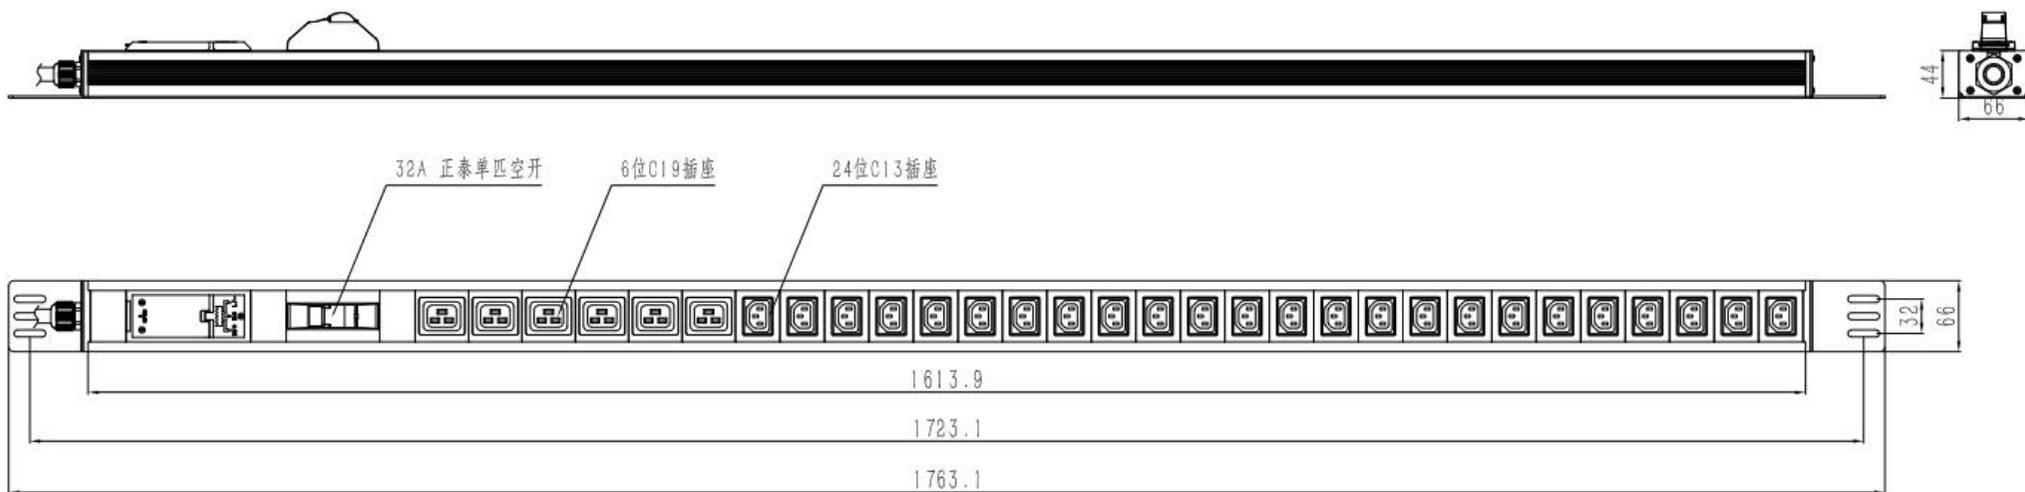

技术要求

1. 前面板从左至右侧排列方式为输入、控制模块、功能模块、输出模块。
2. 输入:采用3*6.0MM², 线长5米, 32A工业插头。
3. 控制模块: 采用单匹-32A正泰空开。
4. 输出模块: 选用24位C13插座+6位C19组成, 具体排列请参看上图所示。
5. 内部结构采用主干分支连接形式, 主线6.0平方分线1.5平方。
6. 安装固定采用两侧耳朵。

版本 VERSION	日期 DATE	制图 DRAWING BY	未注公差 TOLERANCE	审核 CHECKING	校对 CHECKER	批准 APPVAL
V1.0	2019-1-15	黄		杨		
客户型号 MODEL	AS-1.5UB-D6C24Y/X5 J40G32C	不得测量图纸尺寸 NO SCALE DEGING		北京奥盛创新科技有限公司		